



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Aktualitātes ugunsdrošības jomā

Gunita Sudāre, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšiece, 67075873, gunita.sudare@vugd.gov.lv

05.04.2019.





Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Ugunsgrēku, cietušo un bojā gājušo statistika

Gads	Ugunsgrēku skaits	Cietušo un bojā gājušo skaits ugunsgrēkos	
2018	9134	302	81
2017	8714	381	79
2016	9288	302	95
2015	10 311	304	88
2014	12 175	283	94

- Pēdējo piecu gadu laikā vidēji gadā notikuši ~ 9900 ugunsgrēku.
- Pēdējo piecu gadu laikā vidēji gadā ugunsgrēkos cietuši ~ 315 cilvēki, bojā gājuši ~ 88.



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Ugunsgrēki objektos 2018.gadā

Ugunsgrēku objekti	Kopā	Rīga	Kurzeme	Latgale	Vidzeme	Zemgale
Dzīvojamās mājas	2087	1215	217	255	155	245
Nedzīvojamās ēkas / būves	1081	301	147	276	152	205
Lauksaimniecības objekti	45	10	6	8	9	12
Publiskās ēkas	191	103	18	27	18	25
Ražošanas ēkas	163	58	19	22	26	38
Transporta līdzekļi, transporta nozare	670	281	98	91	74	126
Noliktavas	23	19	1	0	1	2
Būvobjekti	27	23	0	0	0	4
Kūla	2088	535	253	529	242	529
Izgāztuves, atkritumi, sausā zāle u.c.	2759	1345	308	367	246	493
Kopā	9134	3890	1067	1575	923	1679




Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Ugunsgrēki objektos 2018.gadā

Dzīvojamās mājas	2014	2015	2016	2017	2018
Daudzdzīvokļu ēka / dzīvoklis	1586	1464	1413	1498	1365
Individuālā dzīvojamā māja	882	758	811	881	494
Dārza māja	369	306	212	187	202
Vasarnīca	29	13	18	13	15
Citi	17	11	11	8	11
Kopā:	2883	2552	2465	2587	2087

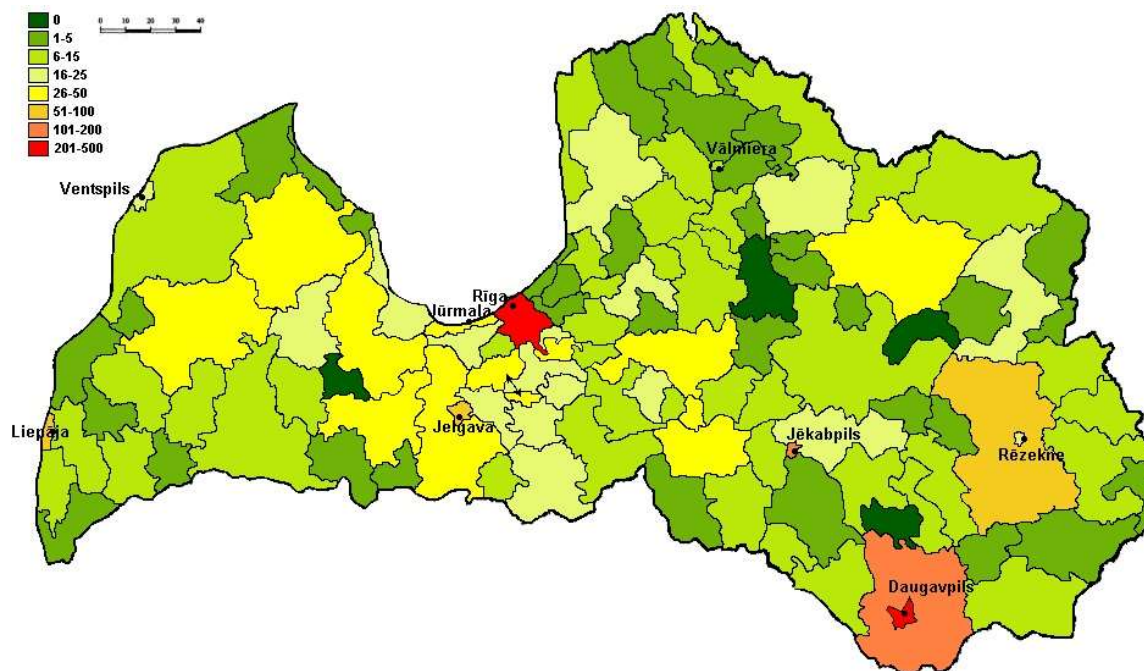




Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests


Iespējamie ugunsgrēku cēloņi 2018.gadā



Neuzmanīga
apiešanās ar uguni
62,34%

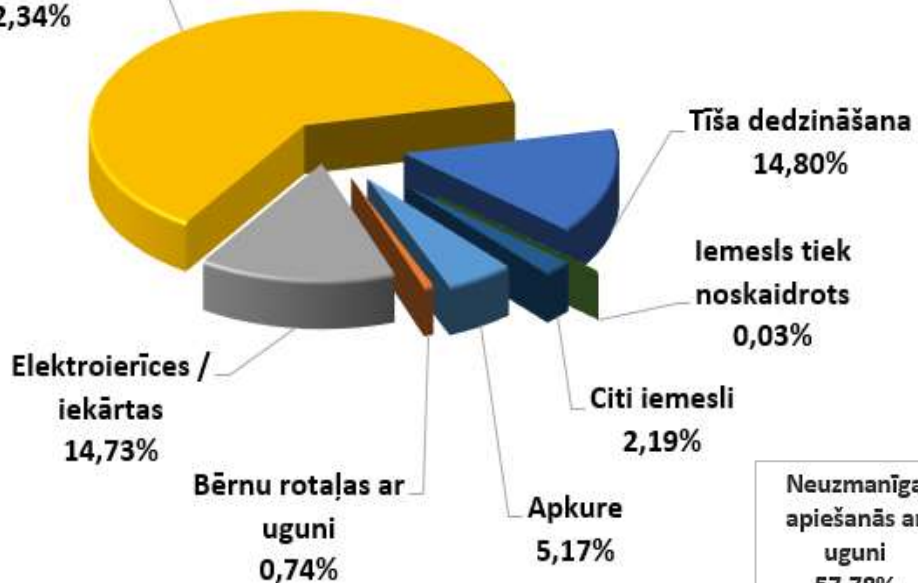

Neuzmanīga
apiešanās ar
uguni
57,78%

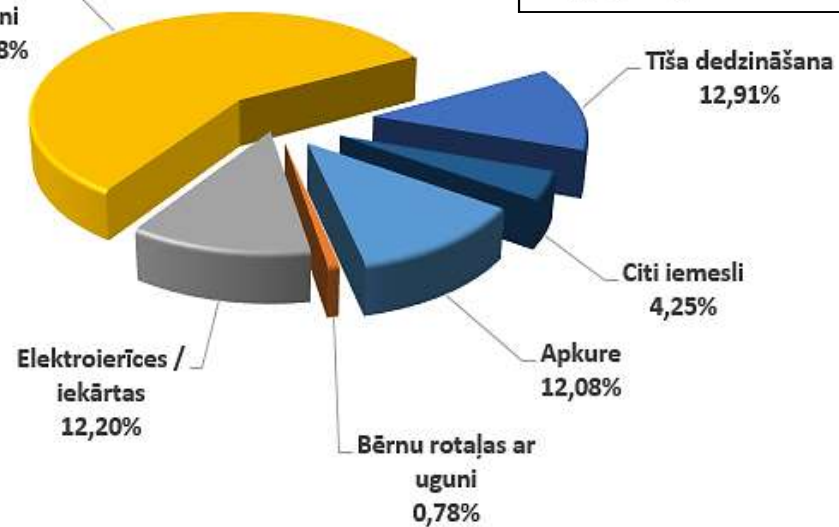




Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Iespējamie ugunsgrēku cēloņi

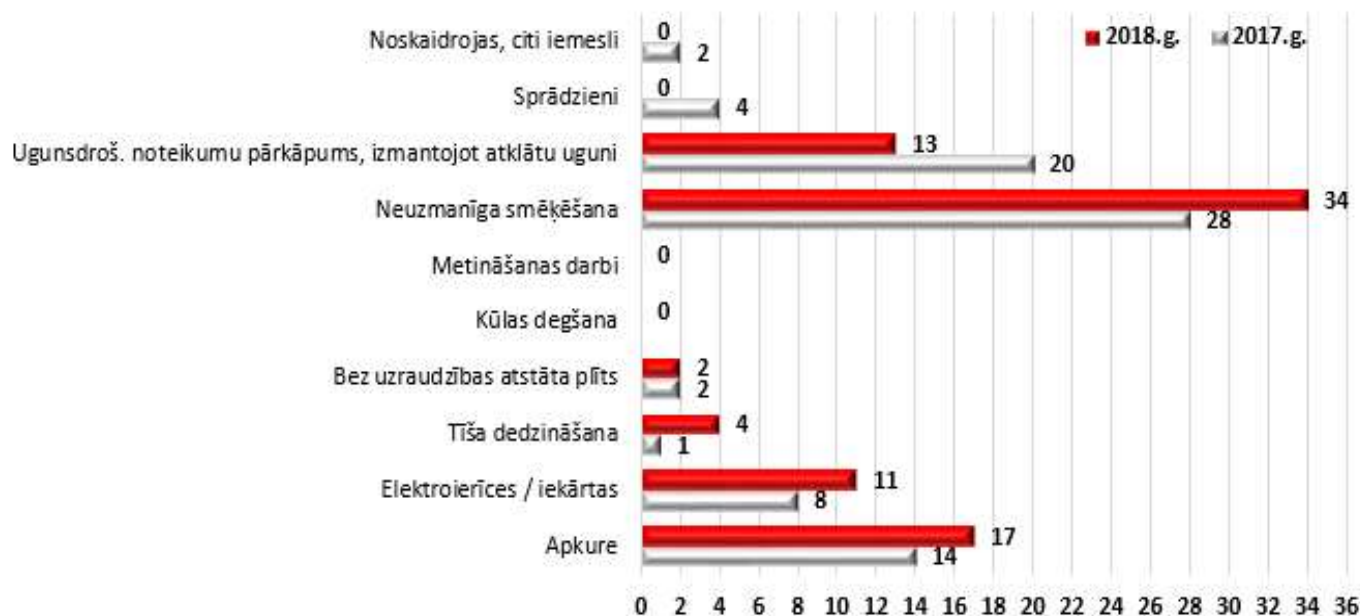

- 2019.gada 3 mēnešu statistika liecina, ka ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši 29 cilvēki, no kuriem 21 cilvēks jeb 72% ir gājuši bojā ugunsgrēkos, kas saistāmi ar neuzmanīgu rīcību ar uguni, bet no 88 ugunsgrēkos cietušajiem – katrs trešais cilvēks ir cietis ugunsnelaimē, kuras iespējamais cēlonis bijusi atklātas uguns izmantošana. <http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/zinas/21713-vugd-neatliec-rupes-par-savu-un-lidzcilveku-drosibu>



Statistika VUGD tīmekļvietnē

BOJĀGĀJUŠO STATISTIKA



UGUNSGRĒKOS BOJĀGĀJUŠIE

2017.gadā - 79

2018.gadā - 81

2019.gadā - 29!



NO ŪDENSTILPĒM IZCELTĀ NOSLĪKUŠIE

2017.gadā - 102

2018.gadā - 118

2019.gadā - 9!

Statistika

Kūlas ugunsgrēku statistika Latvijā no 2012. līdz 2018.gadam

Pārskats par glābšanas darbiem, ugunsgrēkiem un to radītajām sekām (tiek aktualizēts reizi mēnesī līdz 15.datumam)

Noslīkušo cilvēku statistika Latvijā no 2009. līdz 2017.gadam

Pārskats par ugunsgrēkiem un to radītajām sekām 2018.gadā

Pārskats par ugunsgrēkiem un to radītajām sekām 2017.gadā

Pārskats par ugunsgrēkiem un to radītajām sekām 2016.gadā

Pārskats par ugunsgrēkiem un to radītajām sekām 2015.gadā

Pārskats par ugunsgrēkiem un to radītajām sekām 2014.gadā

Pārskats par ugunsgrēkiem un to radītajām sekām 2013.gadā


Pārskats par ugunsgrēkiem un to radītajām sekām 2012.gadā

Pārskats par ugunsgrēkiem un to radītajām sekām 2011.gadā




Valsts ugunsdrošības uzraudzība. Ugunsdrošības pārbaudes

- **Valsts ugunsdrošības uzraudzība** - preventīvo pasākumu kopums, kura mērķis ir nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 2¹.pants.

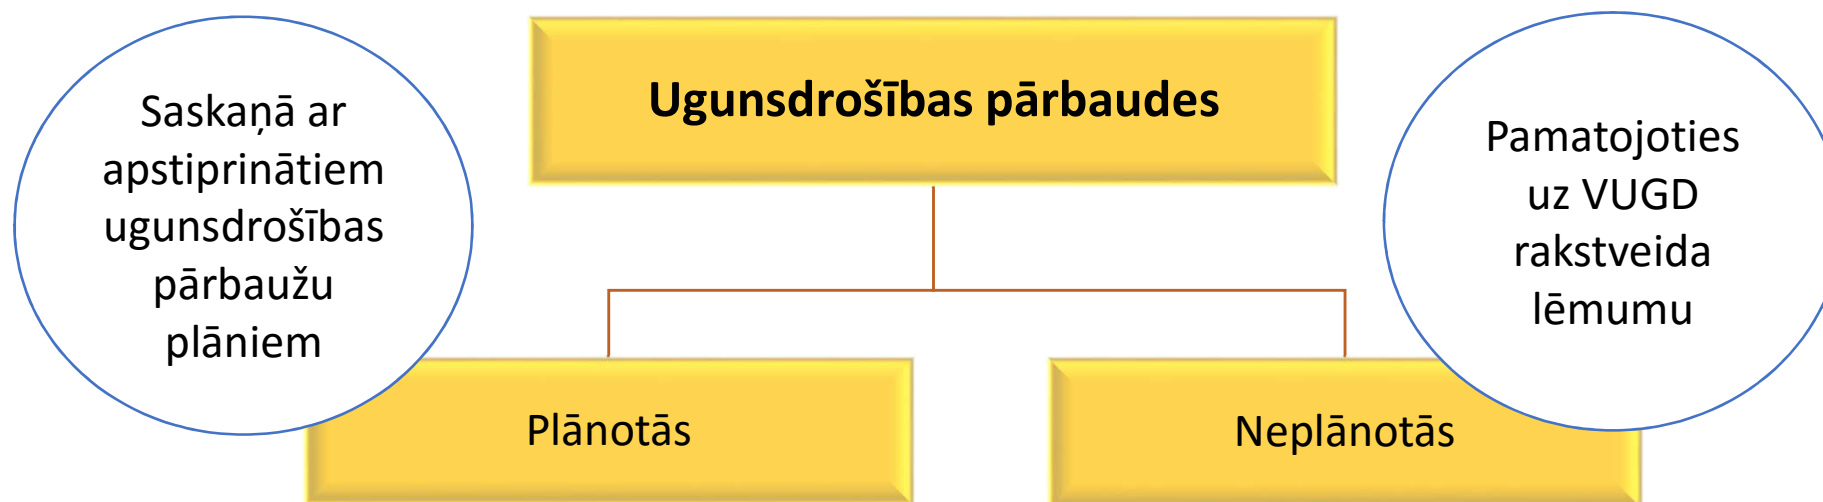



Ugunsdrošības pārbaudes

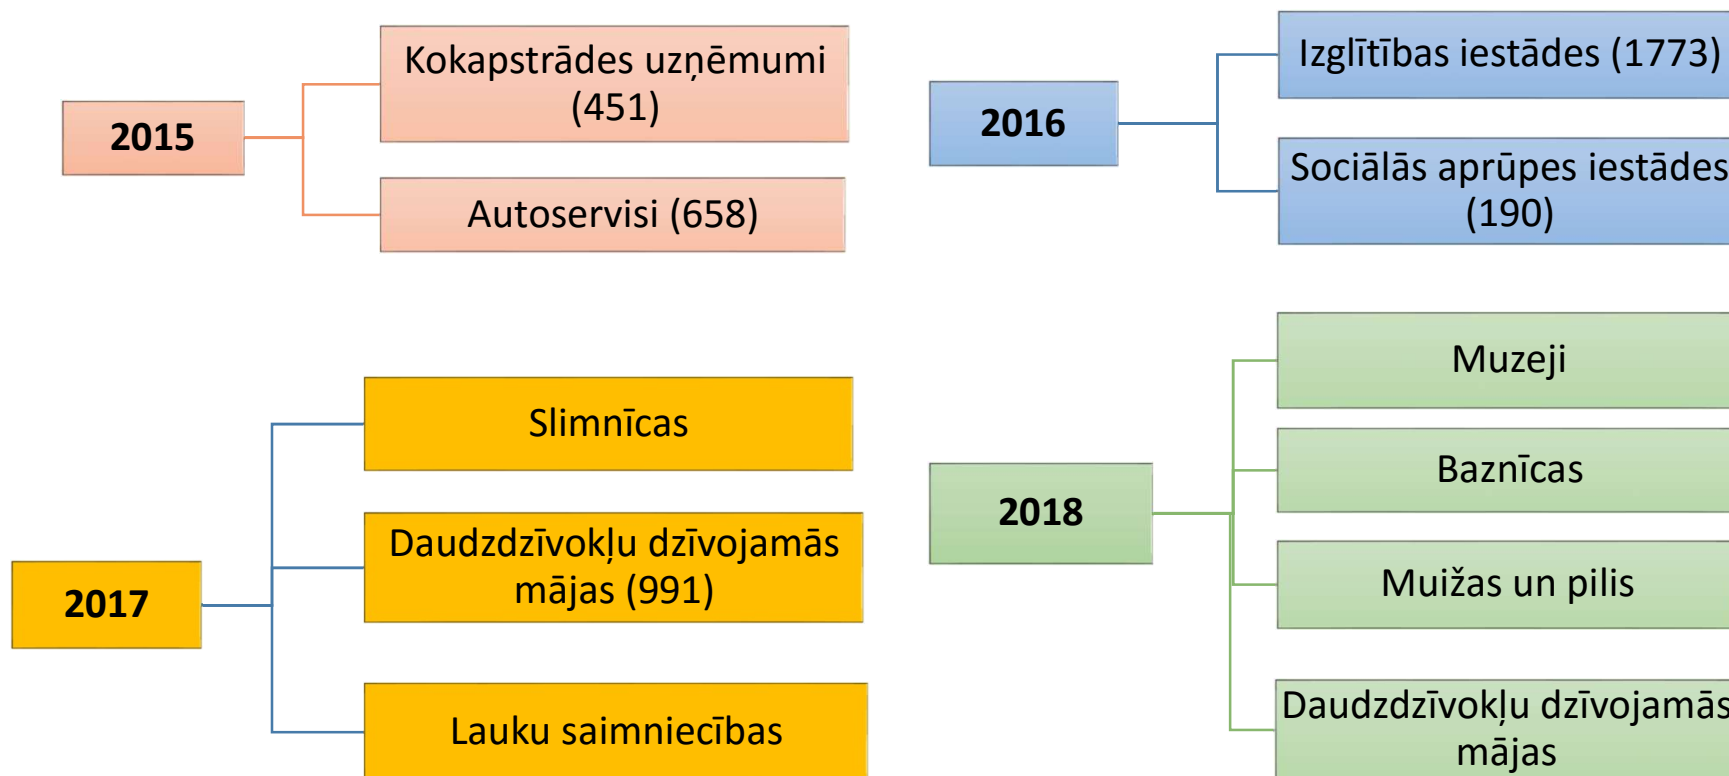



Ugunsdrošības pārbaudes

Nr. p.k.	Objektu grupas	Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi
1.	Sociālās aprūpes iestādes Slimnīcas Izglītības iestādēs	• praktisko nodarbību neorganizēšana • neatbilstošas ugunsdrošības instrukcijas
2.	Kokapstrādes uzņēmumi Autoservisi	• nav veiktas elektroinstalācijas pārbaudes • uguns aizsardzības sistēmas netiek uzturētas darba kārtībā • nav apmācības vai profesionālās izglītības ugunsdrošības jomā • netiek veikta ugunsdrošības instruktāža
3.	Naktsklubi Viesnīcas Viesu mājas	• nav veiktas elektroinstalācijas pārbaudes • nav organizētas praktiskās nodarbības • uguns aizsardzības sistēmas nav uzturētas darba kārtībā • nav apmācības vai profesionālās izglītības ugunsdrošības jomā
4.	Muzeji Muižas Pilis	• nav veiktas elektroinstalācijas pārbaudes • nav apmācības vai profesionālās izglītības ugunsdrošības jomā • ir nepietiekams nodrošinājums ar ugunsdzēsības aparātiem • netiek veikta ugunsdrošības instruktāža



Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi

Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamu māju koplietošanas telpās:

- evakuācijas ceļos (koridoros), elektrosadales telpā un bēniņos tiek uzglabāti dažādi priekšmeti un materiāli;
- veikts koridoru pārplānojums;
- durvis uz kāpņu telpu ir aizslēgtas;
- iestiklotas atklātās zonas;
- pagrabos lielos daudzumos glabājas degtspējīgi priekšmeti un materiāli;
- ugunsdrošā šķērslī neblīvās vietas nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem;
- nav veiktas elektroinstalācijas pārbaudes;
- uguns aizsardzības sistēmas nav darba kārtībā;
- iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads nav darba kārtībā.




Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests





Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

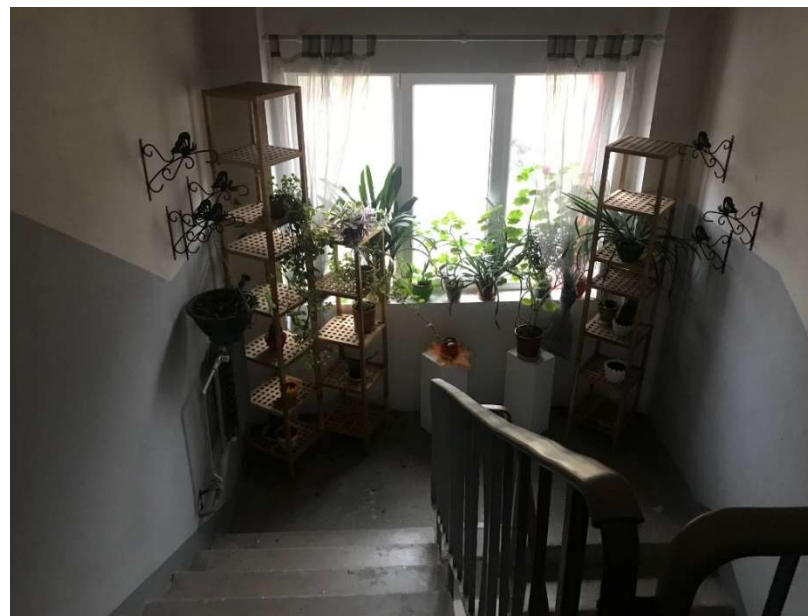



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests





Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests





Atbildība par ugunsdrošību daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā

- Atsevišķos gadījumos dzīvokļu īpašnieku kopība nav deleģējusi pārvaldnieku atbildēt par ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu objektā, tādējādi par ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas daļās ir atbildīgi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, nevis pārvaldnieks.
- Ugunsdrošības prasību nodrošināšana daudzdzīvokļu objekta koplietošanas daļās nav obligāti veicamā pārvaldīšanas darbība un dzīvokļu īpašnieki visbiežāk atsakās no šādām pārvaldīšanas darbībām.
- Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Ugunsdrošība daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesā

- Siltumizolācijas materiālu izvēle.
- Daudzdzīvokļu māju atjaunošanā jāizmanto siltumizolācijas materiāls, kas paredzēts būvprojektā.
- Ugunsdrošo atdalošo joslu veidošana.
- Zibensaizsardzības ierīkošana.
- Atkāpju saskaņošanas procesa savlaicīgums.





Ugunsdrošības noteikumi

- Ugunsdrošības prasības, kas jāievēro, nosaka Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”.
- Objektu un teritoriju ekspluatē atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, saskaņā ar būvprojektā (paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē) paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem un noteikto ugunsslodzi un ievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā.



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Ugunsdrošības prasības no 01.01.2019.

No 2019.gada 1.janvāra stājās spēkā:

- Ugunsdrošības noteikumu 89.10.apakšpunkta prasība:
„aizliegts daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves”.

Gadījumā, ja dabiskās ventilācijas kanālam pievienota mehāniskā ventilācijas iekārta (tvaika nosūcējs), ugunsdrošības prasībām neatbilstošu risinājumu novēršanai pastāv šādi varianti:

- 1) noņemt mehānisko ventilācijas iekārtu, atjaunojot ventilāciju, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā;
- 2) iegādāties tvaika nosūcēju, kura darbības princips ir gaisa recirkulācija un kuru nav nepieciešams pievienot dabiskās ventilācijas kanālam, un kas netraucē nodrošināt pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā;
- 3) pieaicināt sertificētu būvspeciālistu, lai atrastu alternatīvu risinājumu, kas nodrošina pastāvīgu nepieciešamo gaisa apmaiņu telpā.



Ugunsdrošības prasības no 01.01.2019.

- Ugunsdrošības noteikumu 340.punkts:

„Publiskā objektā, ja tas atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēts cilvēku izmitināšanai naktī, atļauts izmitināt cilvēkus naktī, ja: 1) objektā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma; 2) objektā ir ierīkota balss izziņošanas sistēma; 3) evakuācijas ceļu skaits un platums ir atbilstošs izmitināto cilvēku skaitam; 4) evakuācija ir nodrošināta tieši uz āru no būves zemes virsmas līmenī, ja personas tiek izmitinātas ne augstāk par trešo stāvu, vai, ja personas tiek izmitinātas augstāk par trešo stāvu, evakuācija ir nodrošināta caur aizsargātu evakuācijas ceļu vai dūmaizsargātu un uguns aizsargātu kāpņu telpu”.



Ugunsdrošības prasības no 01.01.2020.

- Ugunsdrošības noteikumu 119.punkts:

„Viendzīvokļa objektu, daudzdzīvokļu objekta dzīvokli un publisku objektu, kurā paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, nodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu”.

„Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieta vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru. Autonomo ugunsgrēka detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā, ievērojot ražotāja prasības”.



- Ugunsdrošības noteikumu 256.punkts:

„Viendzīvokļa objektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B”.






Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Uzskati par dūmu detektora svarīgumu un tā esamību

"Par cik svarīgu Jūs uzskatāt to, lai Jūsu mājās būtu dūmu detektors?"

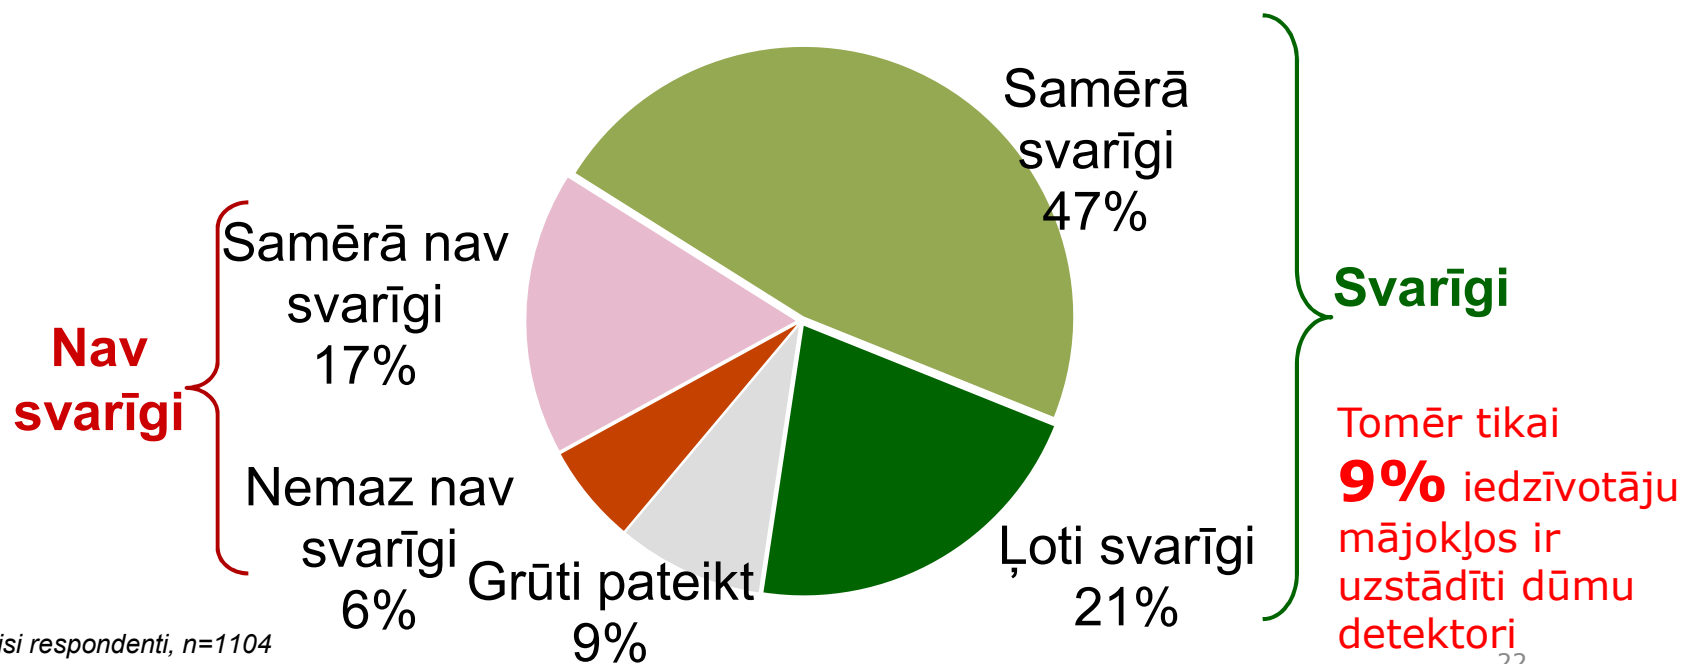




Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Kāpēc cilvēki neuzstāda dūmu detektorus?

"Kas no sekojošā ir galvenais iemesls, kādēļ Jūs neesat uzstādījuši dūmu detektoru savās mājās?"

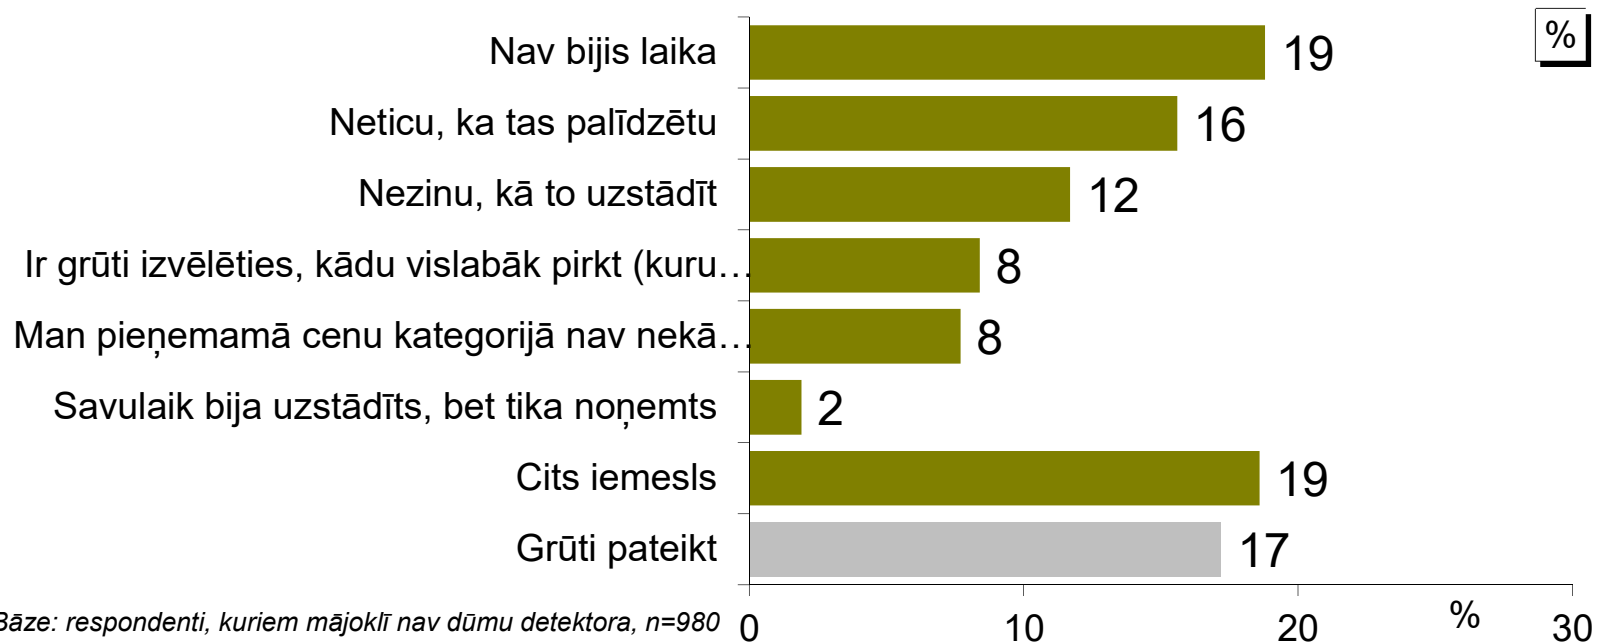



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Dūmu detektora iegādes šķēršļi

Pietrūkst izpratnes par dūmu detektoru nepieciešamību

Netic, ka var notikt ugunsnelaime, nav bijusi personīga pieredze ar ugunsnelaimi

Baidās, ka to uzstādīšana ir sarežģīta, tam jāparedz papildus izdevumi, vajag kvalifikāciju

Neuzticas pilnībā, ka nostrādās vajadzīgajā brīdī

Uzticas vairāk sev, savām maņām (ožai), nevis "mehānismiem"

Nav informācijas, kur dūmu detektorus var iegādāties, finansiālie apsvērumi

Grūtības izvēlēties - neorientējas piedāvājumā, pārāk daudz detektoru veidu, apjūk piedāvājumā, saskārušies ar pārdevēju - konsultantu neprasmī ieteikt atbilstošāko

Apgrūtina ikdienu, jo reaģē uz jebkuru piedūmojumu, putekļiem (smēķēšana, dūmiem, kas radušies maltīšu gatavošanas procesā – cepot)

Nolietojas baterijas, to nolietojumam jāseko līdzi un jāmaina




Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Uzskati par ugunsdzēsības aparāta svarīgumu un esamību

"Par cik svarīgu Jūs uzskatāt to, lai Jūsu mājās būtu ugunsdzēsības aparāts?"

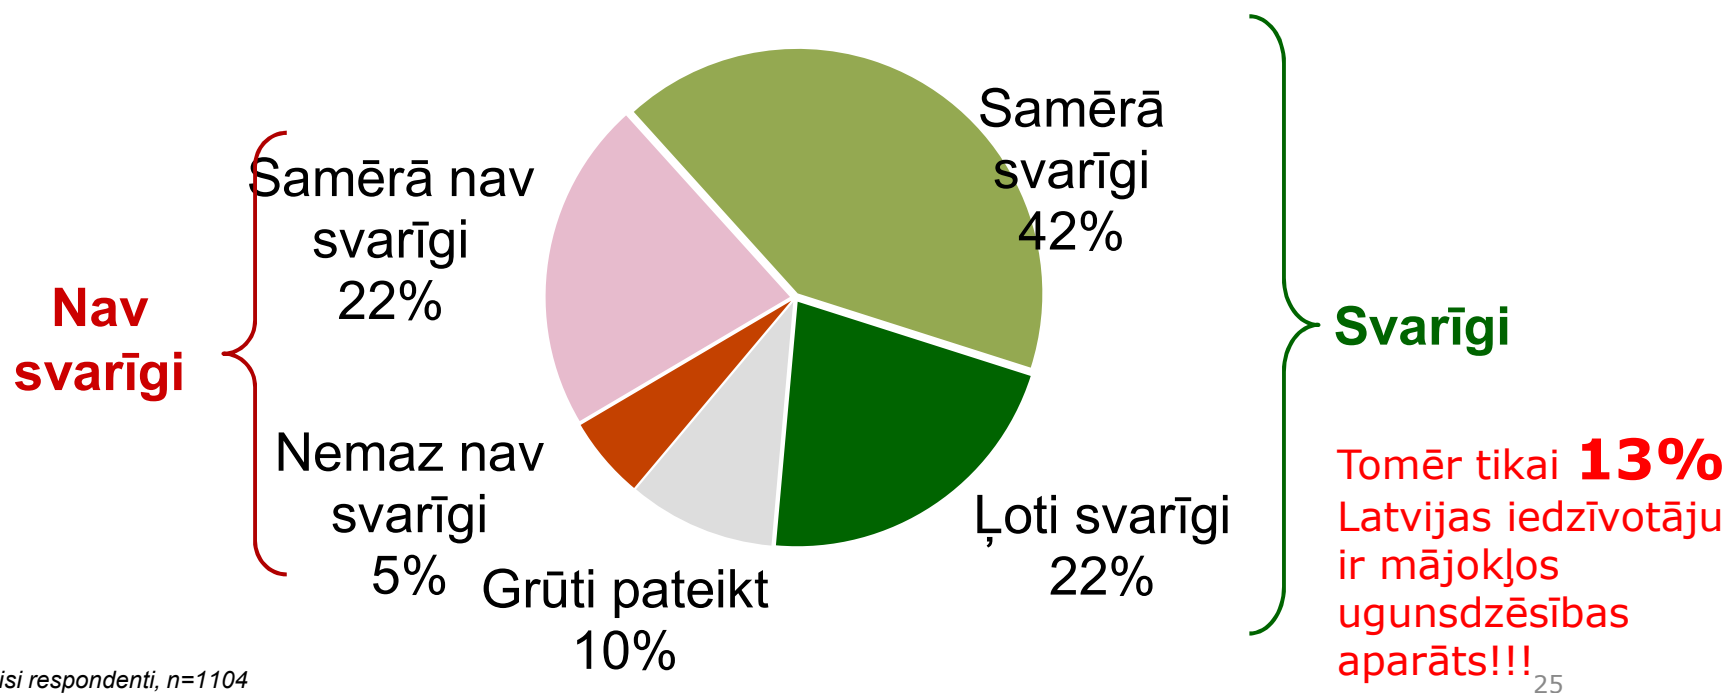

Bāze: visi respondenti, n=1104



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Ugunsdzēsības aparātu iegādes šķēršļi

Vispārējs informācijas trūkums – gan par nepieciešamību, gan lietošanu, gan to, kur iegādāties

Nav aizdomājušies iegādāties, nav pārliecības, ka nepieciešams, netic, ka var noderēt

Nav pārliecības, ka ugunsgrēka gadījumā tas ir efektīvs risinājums – *"māja nodegs tāpat 15 minūtēs ar visu aparātu"*

Ugunsnelaimes gadījumā populārākais dzēšanas līdzeklis ir ūdens

Pārliecība, ka sarežģīts lietošanā, jābūt iemaņām, zināšanām

Apgrūtināta uzturēšana – nepieciešamas regulāras pārbaudes, uzpildīšanas

Saista ar privātmājām, darbavietām, publiskām telpām, ne dzīvokļiem

Aizņem vietu, neatceras, kur nolikts, bailes, ka var uzsprāgt

Neglīts, sarkans, liels, nav simpātisks, neiederas interjerā



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Aptauja-konsultācija mājokļos

- Īstenošanas periods: no **05.05.2018.** – **04.06.2018.** un no **10.08.2018.** – **03.12.2018.**

Aptaujāti – konsultēti ap 14 500 mājokļu īpašnieki – lietotāji

- Aptauju - konsultāciju veica VUGD teritoriālo struktūrvienību daļu un posteņu dežūrmaiņu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm.
- Aptaujas-konsultācijas secinājumi:
 - 89% aptaujāto zina, kur zvanīt ugunsgrēka gadījumā;
 - 76% aptaujāto ir veikuši sodrēju tīrīšanu no apkures ierīces un dūmvada;
 - 71% aptaujāto mājokļos nav veiktas elektroinstalācijas pārbaudes;
 - 83% aptaujāto nav autonomo ugunsgrēka detektoru.



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests



Informatīvie materiāli

Informatīvie materiāli

Pašvaldībām:

Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu namos

Par ugunsdrošību privātmājās

Informatīvie materiāli

Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu namos

Par ugunsdrošību mājoklī!

Informācija par radiāciju un rīcību radiācijas avārijas gadījumā

Ugunsdzēsības līdzekļi mājoklī

Ieskats izplatītāko ugunsdzēsības aparātu pozitīvajās un negatīvajās īpašībās

Infografikas

"Drošība apkures sezonā"

"Drošība-dūmu detektors"

Drošības padomi, dedzinot sveces

Kā rīkoties, ja esi apmaldījies mežā

Ieteikumi, lai neapmaldītos mežā

Drošības padomi stipra vēja un negaisa gadījumā

5 drošības ieteikumi atpūšoties pie ūdenstilpnēm

Ticējumi drošai Līgo svētku svinēšanai

6 lietas, kas jāizdara pirms ziemas iestāšanās

Par ugunsgrēkiem, kuru iespējamai cēlonis ir bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens

Jaunie ugunsdrošības noteikumi

Par ugunsdrošības noteikumu prasībām, kas stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī

Par dabīgās ventilācijas nodrošināšanu dzīvokļos, kur izmanto gāzes iekārtas un aparātus

Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Par ugunsdrošību privātmājās

Kādēļ virtuvēs, kurās izmanto dabasgāzi, jābūt dabīgai ventilācijai?



2019.gada aktualitātes

- Konceptuālajā ziņojumā „Par valsts politiku ugunsdrošības jomā” (MK rīkojums Nr.7, 09.01.2019.) paredzēto pasākumu īstenošana:
 - *Informācijas sistēma „Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadība un kontrole”.*
 - *Informācijas sistēma „Ugunsdrošības prasību ievērošanas pašdeklarēšanas sistēma”.*
- Ugunsdrošības konferences organizēšana:
Sanāksme: **2019.gada 16.aprīlī, plkst.13:00**, Maskavas ielā 5, Rīgā, Sēžu zālē.
- Aptaujas-konsultācijas mājokļos pasākumu turpināšana.



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Paldies par uzmanību!

Gunita Sudāre, VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas
priekšniece, 67075873, gunita.sudare@vugd.gov.lv.

05.04.2019.

